Canada Energy Regulator | Régie de l'énergie du Canada

Prévention des dommages Analyse des signalements d'événement

Atelier sur la prévention des dommages aux pipelines nº 6

Le mercredi 11 décembre 2024

Canada

Sujets

- Événements liés à la réglementation sur la prévention des dommages (« RPD ») et dommages aux conduites : un aperçu
- Analyse des mesures préventives
- Analyse des causes
- Sensibilisation du public
- Données trimestrielles sur la prévention des dommages

Qualité des données

Observations des inspecteurs de la Régie

Aperçu de la RPD et des dommages aux conduites

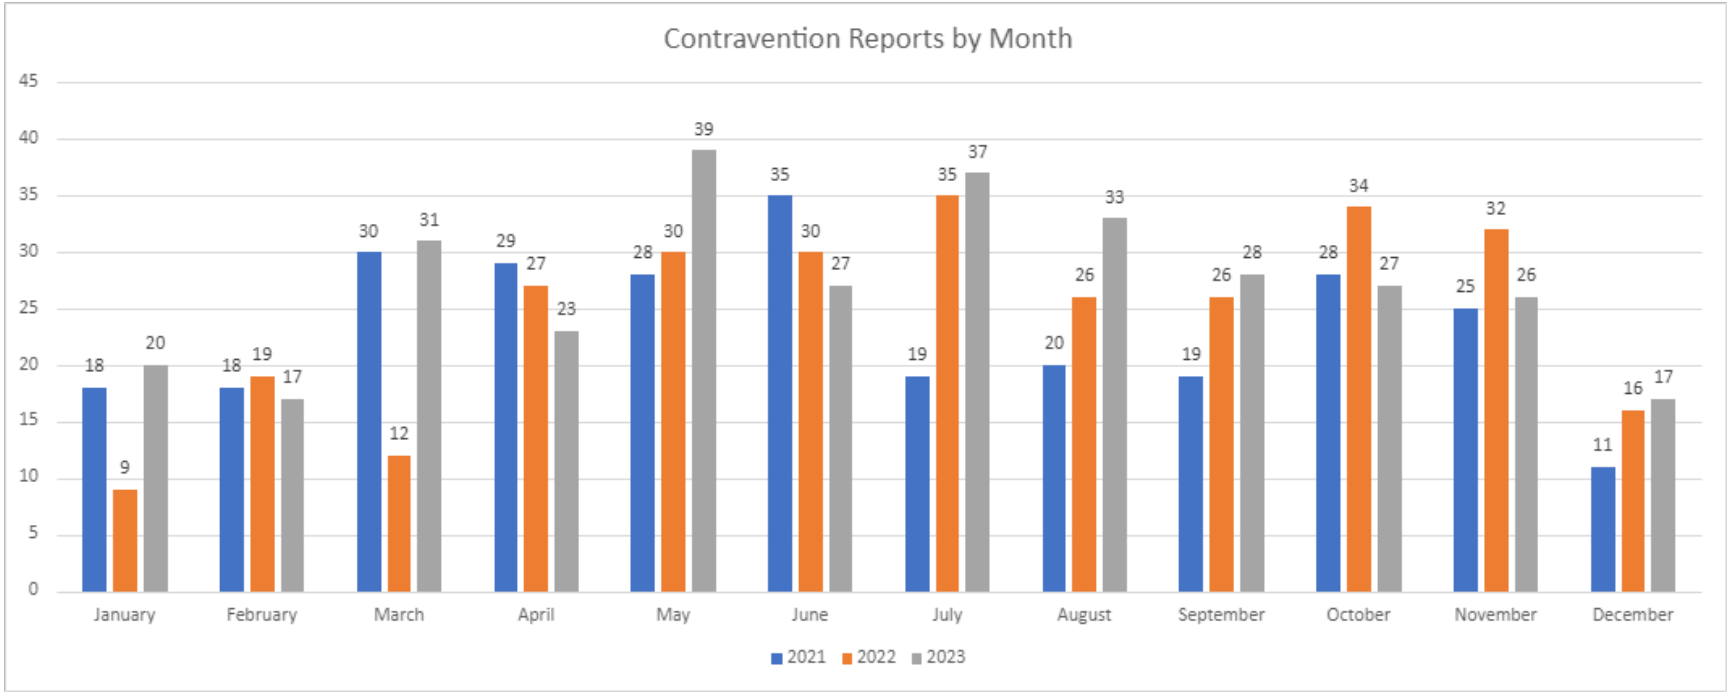

Signalements de contravention à la RPD et de dommages aux conduites

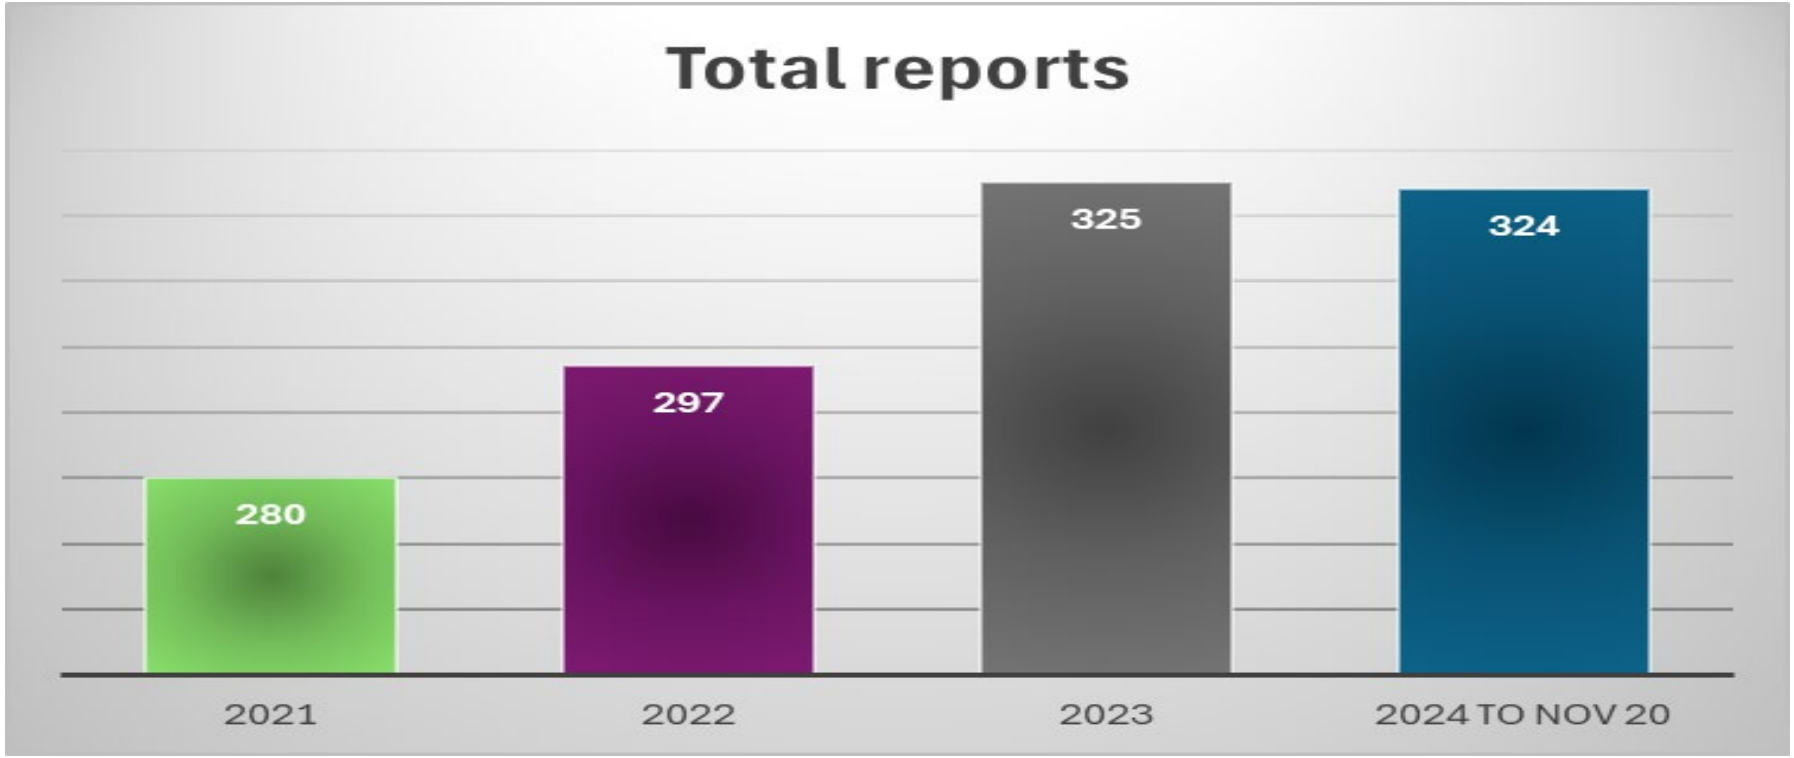

Signalements de contravention à la RPD

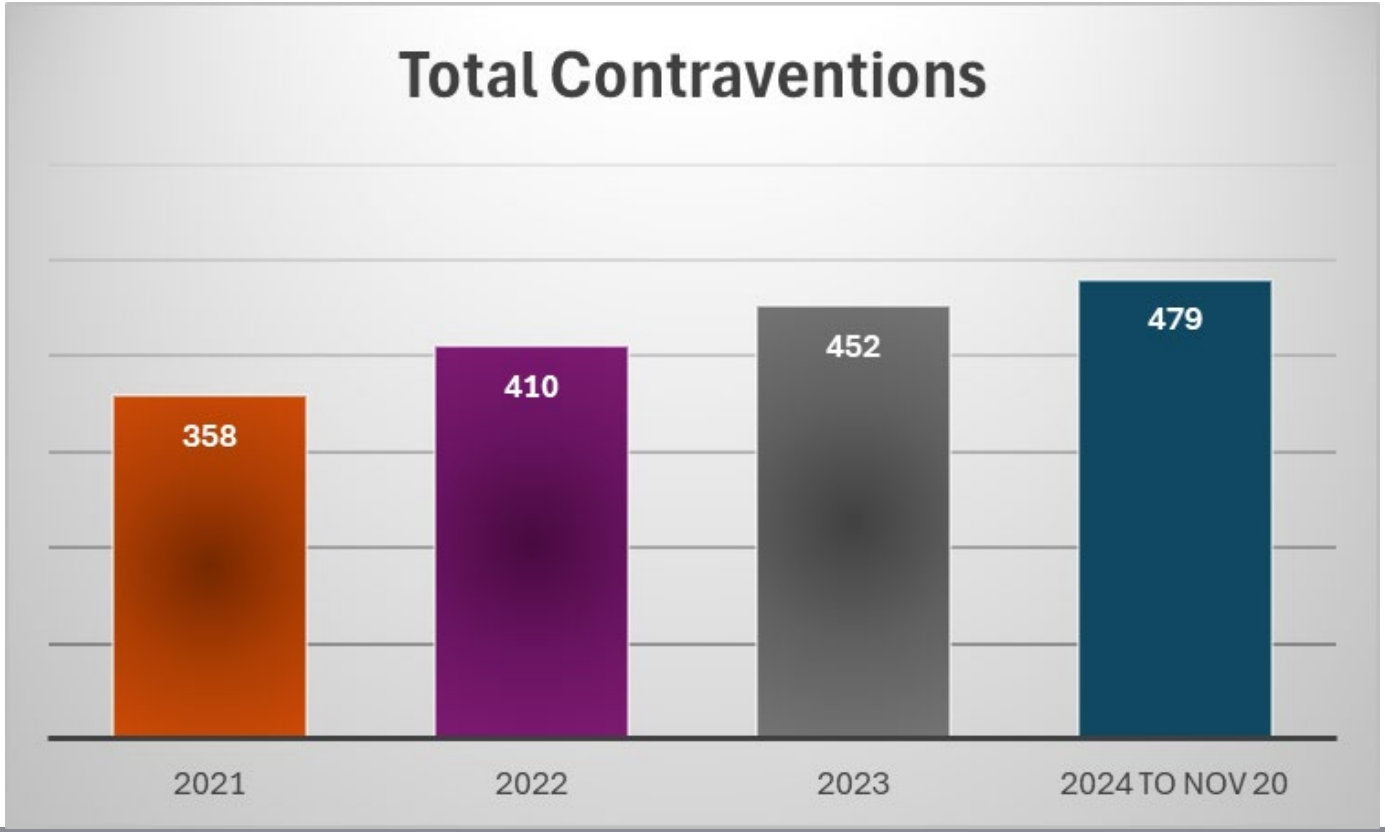

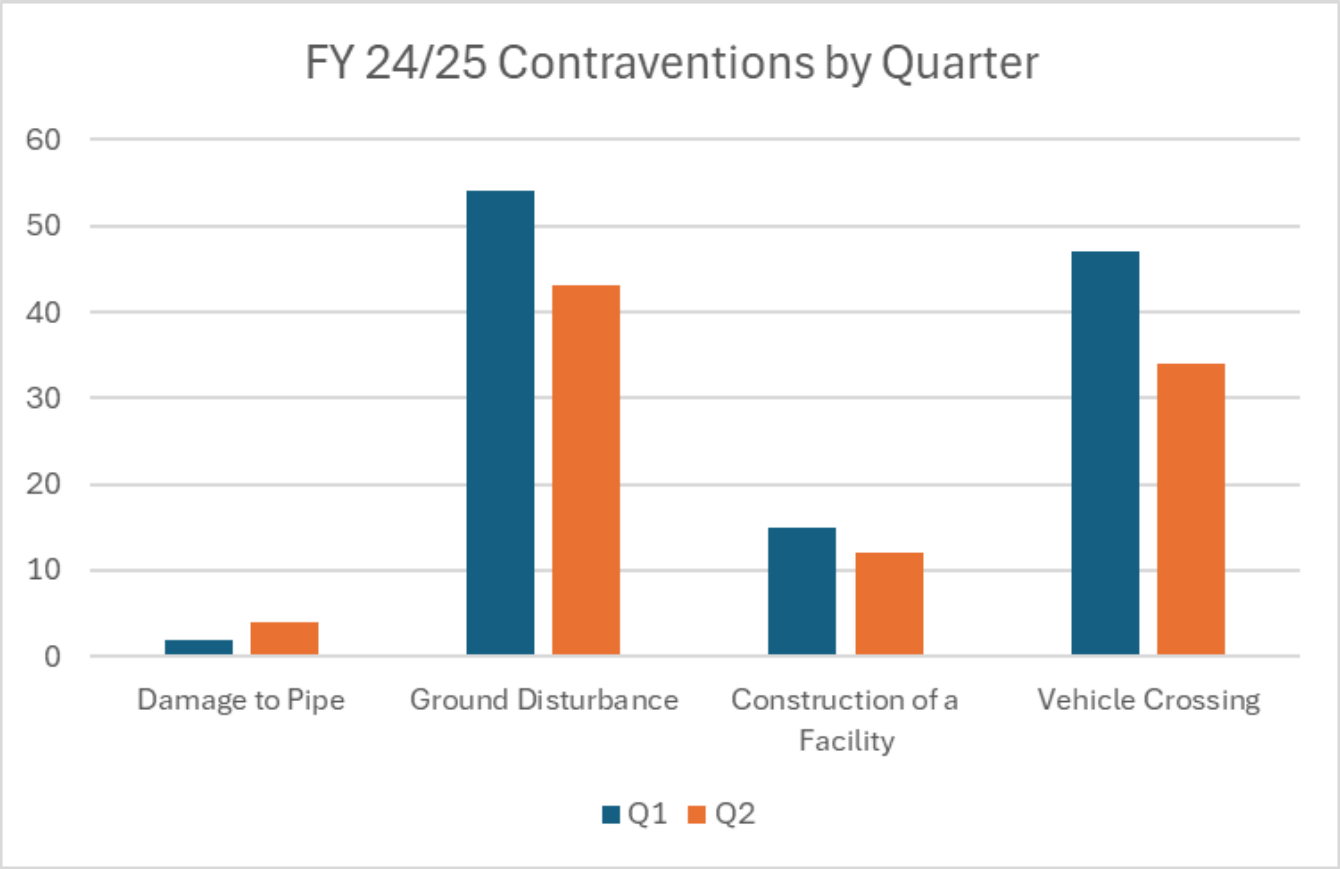
FY 24/25 Contraventions by Quarter
60
50
40
30
20
10
0
Damage to Pipe
Ground Disturbance
Construction of a Facility
Vehicle Crossing
Q1
Q2

2024-2025	T1	T2	T3	T4	Total	
Nombre de signalements	68	51			**119**	
Nombre de contraventions						
Dommages à une conduite	2	4			**6**	3 %
Remuement du sol	54	43			**97**	46 %
Construction d'une installation	15	12			**27**	13 %
Passage d'un véhicule	47	34			**81**	38 %
Total	**118**	**93**	**0**	**0**	**211**	

Signalements de contravention par province en 2024 (au 20 novembre)

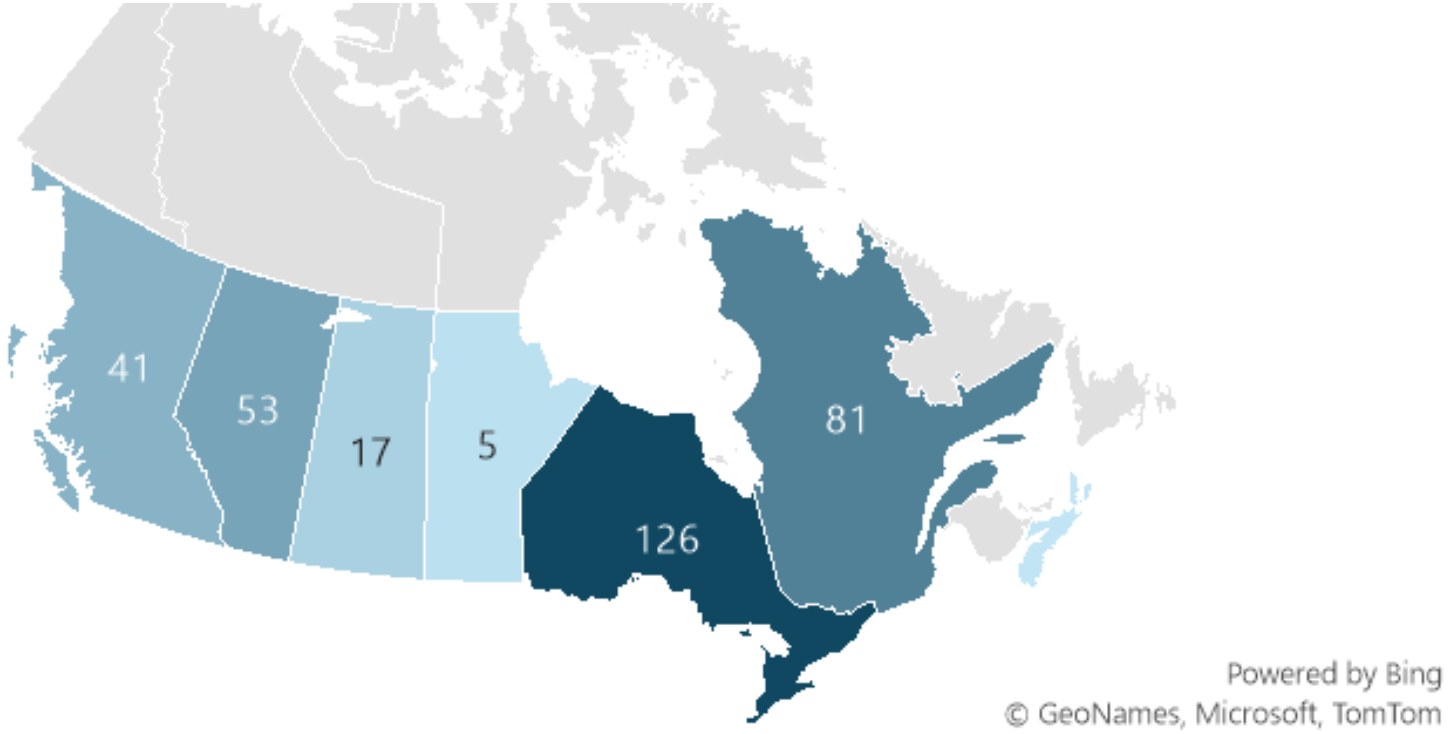

Utilisation des terres

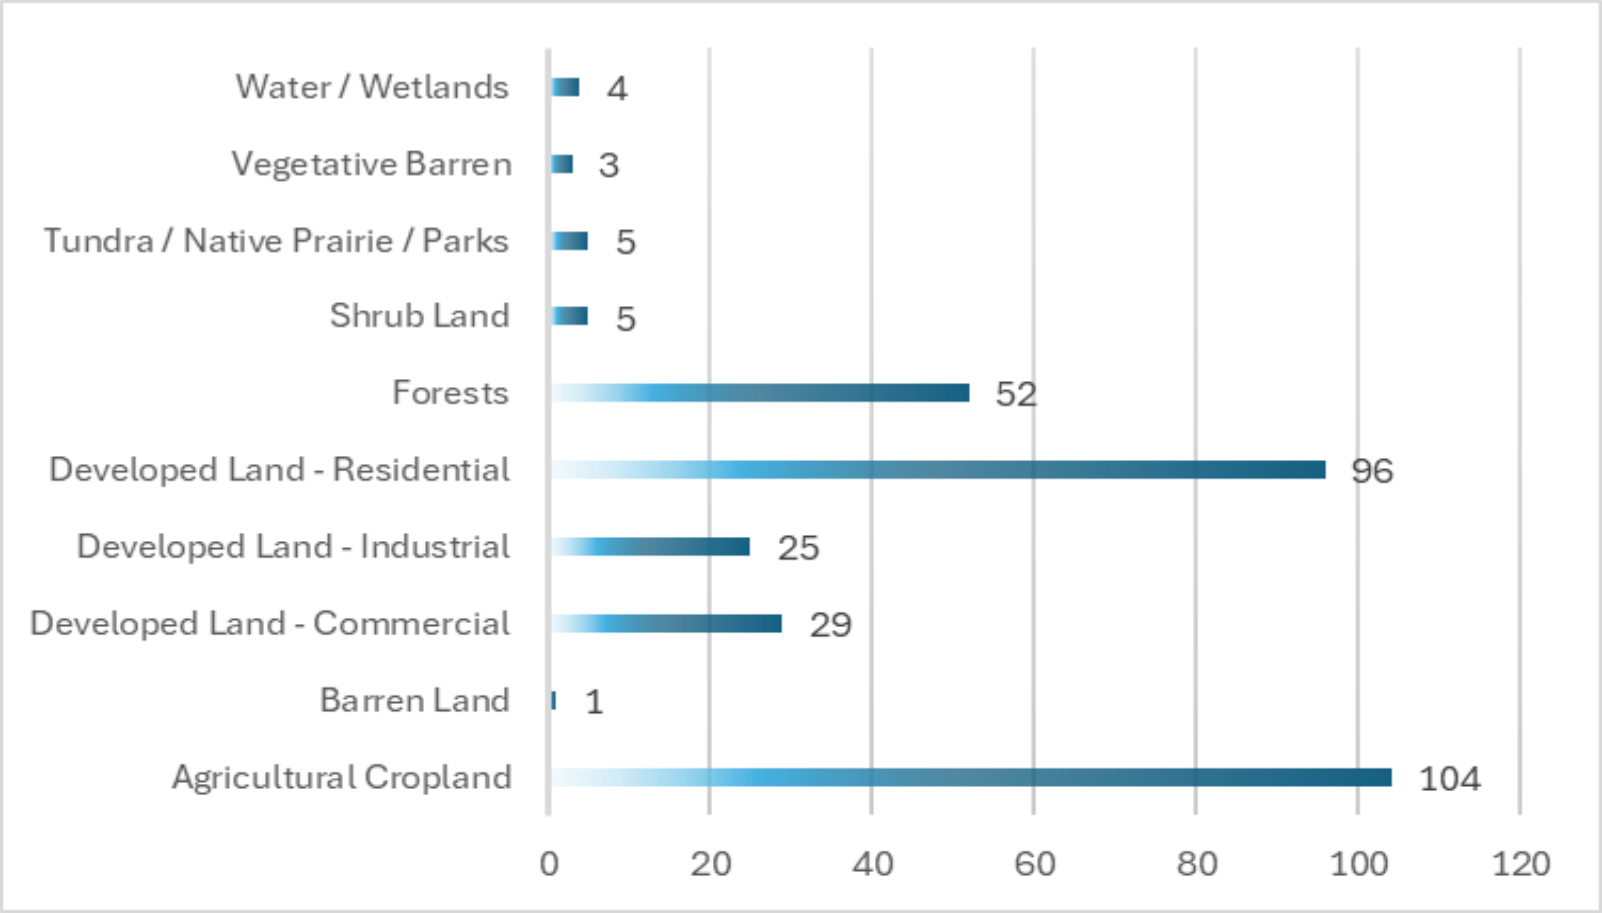

Utilisation des terres - Terres agricoles en culture

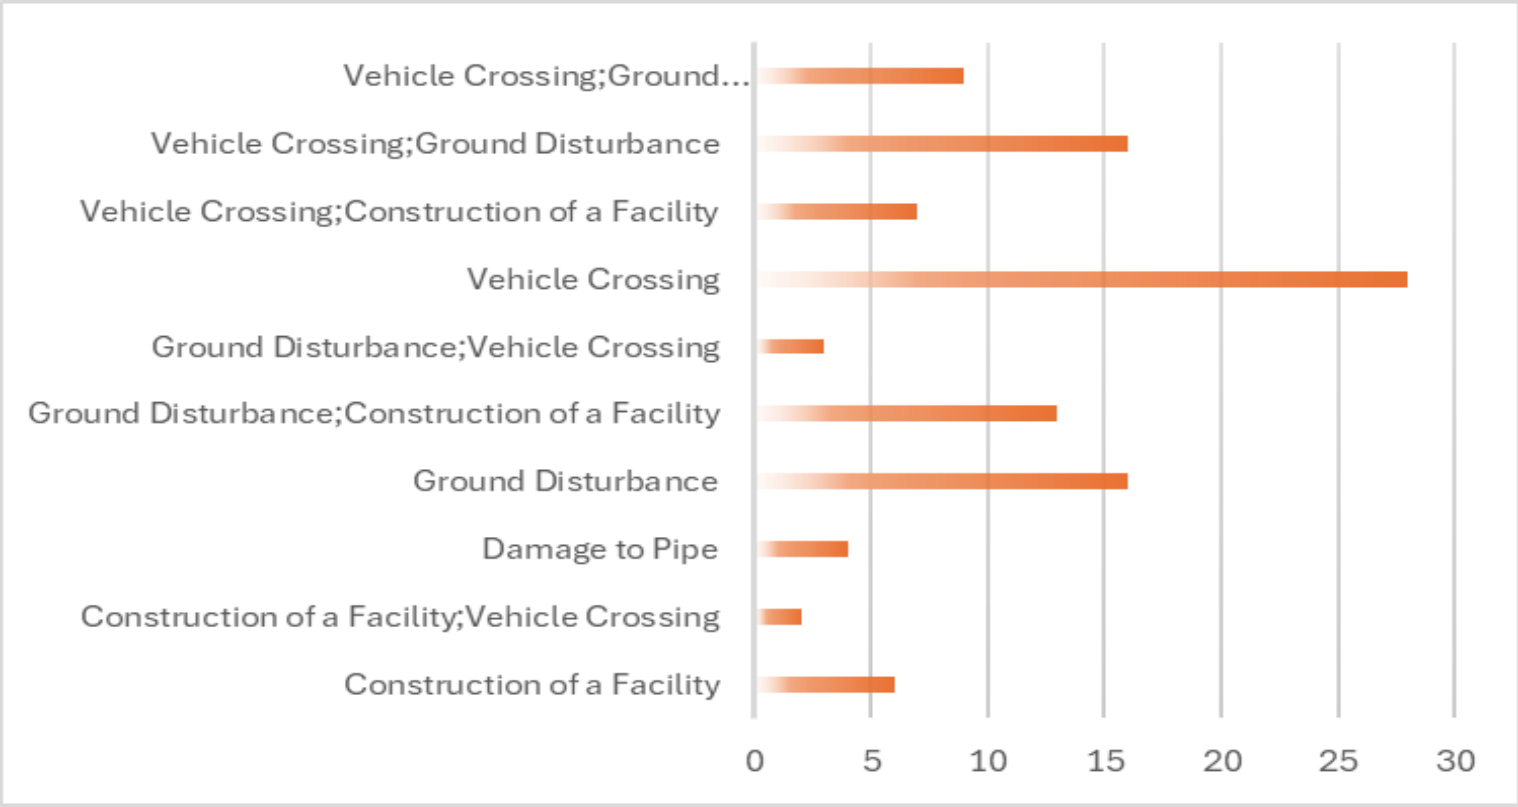

Moyens de découverte

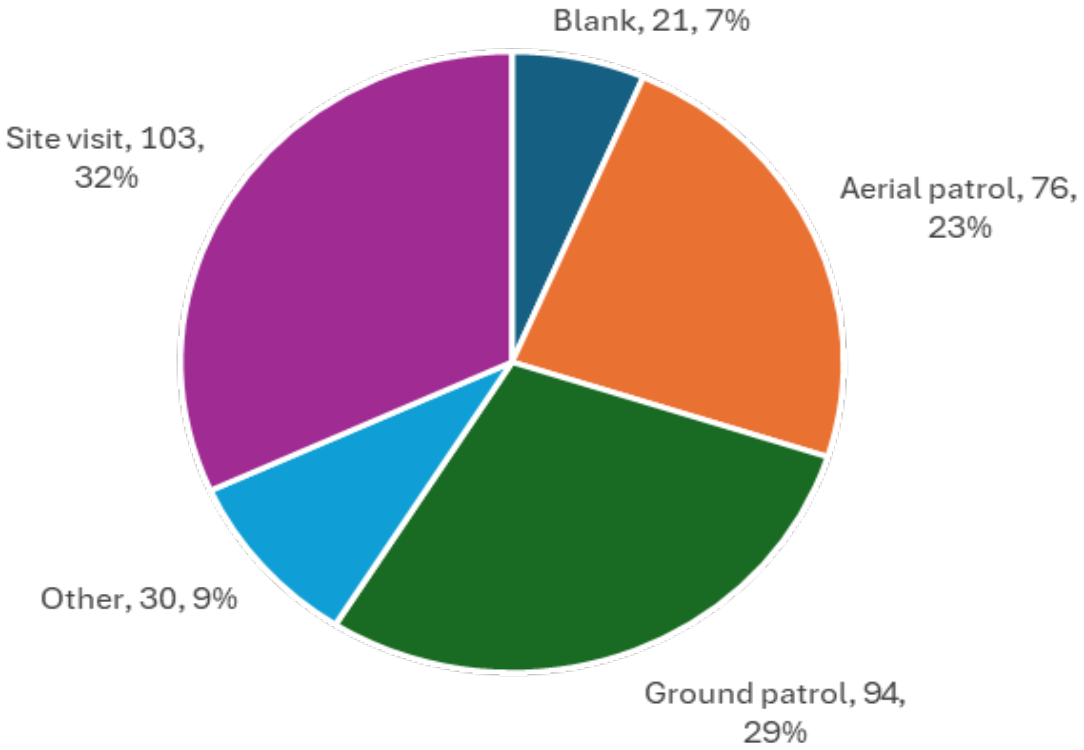

Mesures préventives de niveau 1

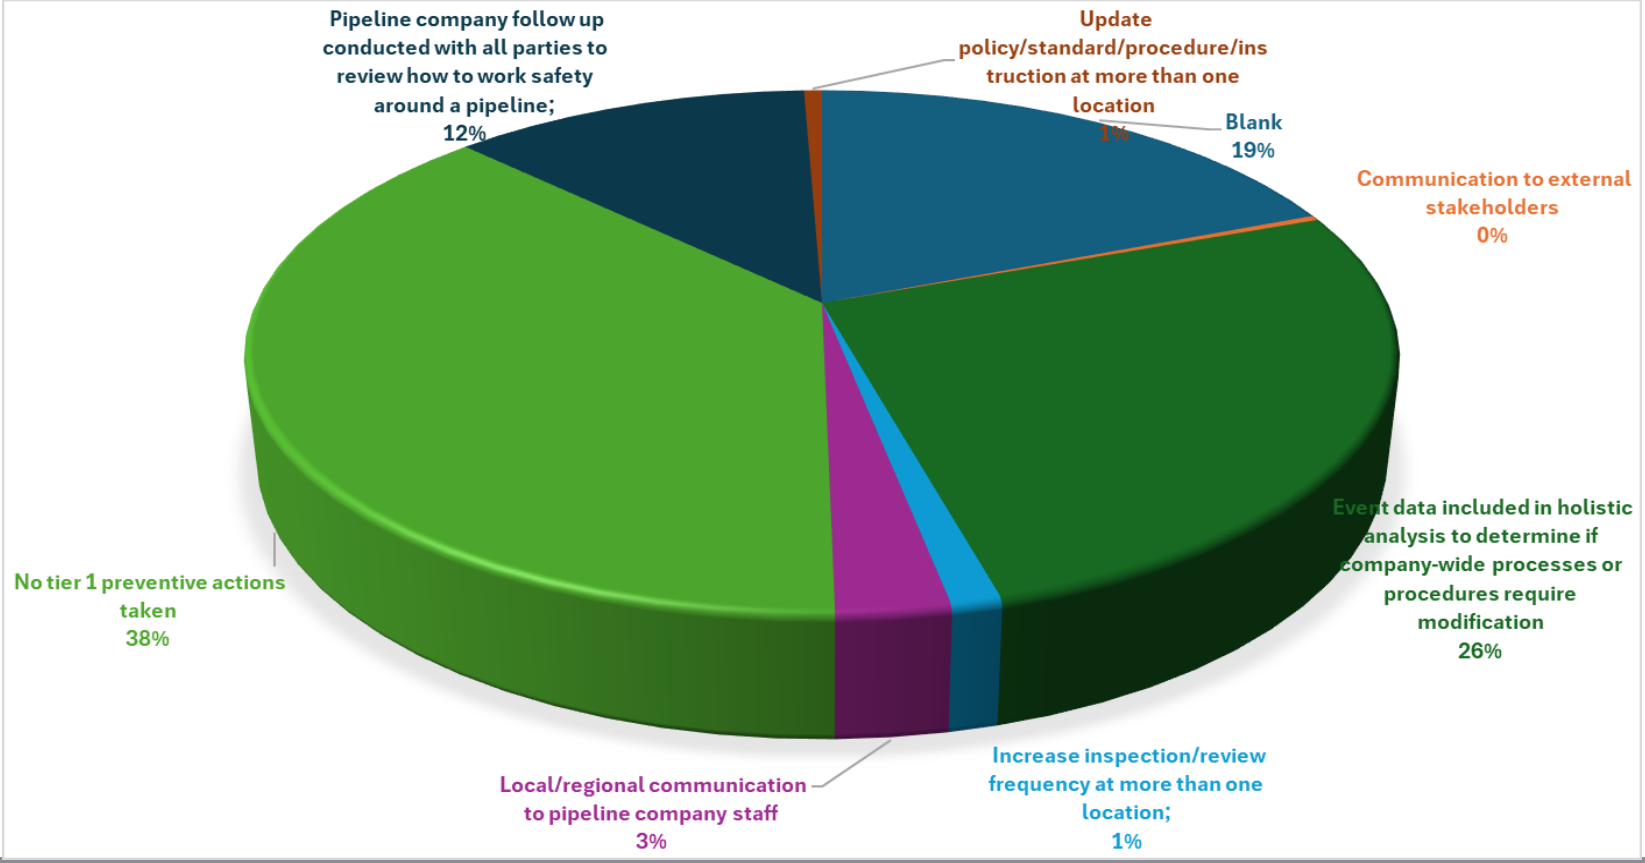

Comparaison des mesures de niveau 1 prises

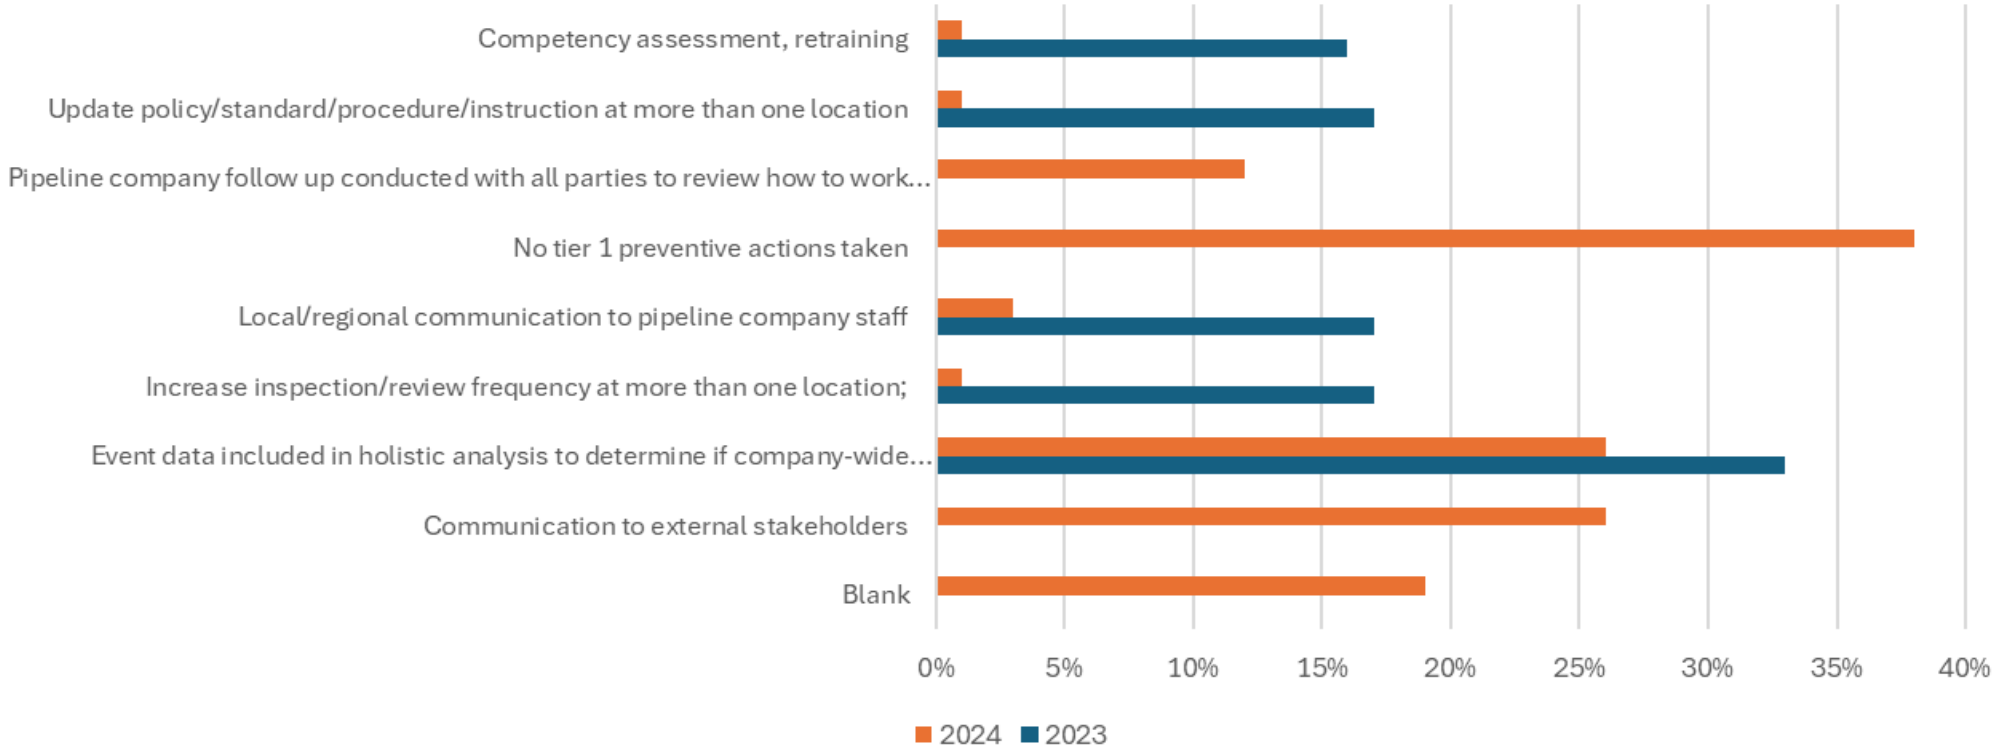

Mesures préventives de niveau 2

Aucune	63
Modification et mise en œuvre de processus ou procédures à la grandeur de la société ou du réseau pour sensibiliser ou communiquer des renseignements importants	**1**
Modification et mise en œuvre de processus ou procédures à la grandeur de la société ou du réseau pour sensibiliser ou communiquer des renseignements importants; Modification et mise en œuvre de processus et procédures à la grandeur de la société ou du réseau pour déterminer les dangers ou évaluer les risques; Communication interne à la grandeur de la société ou du réseau	**1**
Aucune mesure préventive de niveau 2 prise	257
Aucune mesure préventive de niveau 2 n'a été prise; Communication interne à la grandeur de la société ou du réseau	**1**
Communications internes ou au personnel de la société ou du réseau	**1**
Total	324

Cause fondamentale des activités non autorisées : Manque de communication

Près de 20 % des signalements mentionnent que la cause fondamentale est une communication inadéquate.

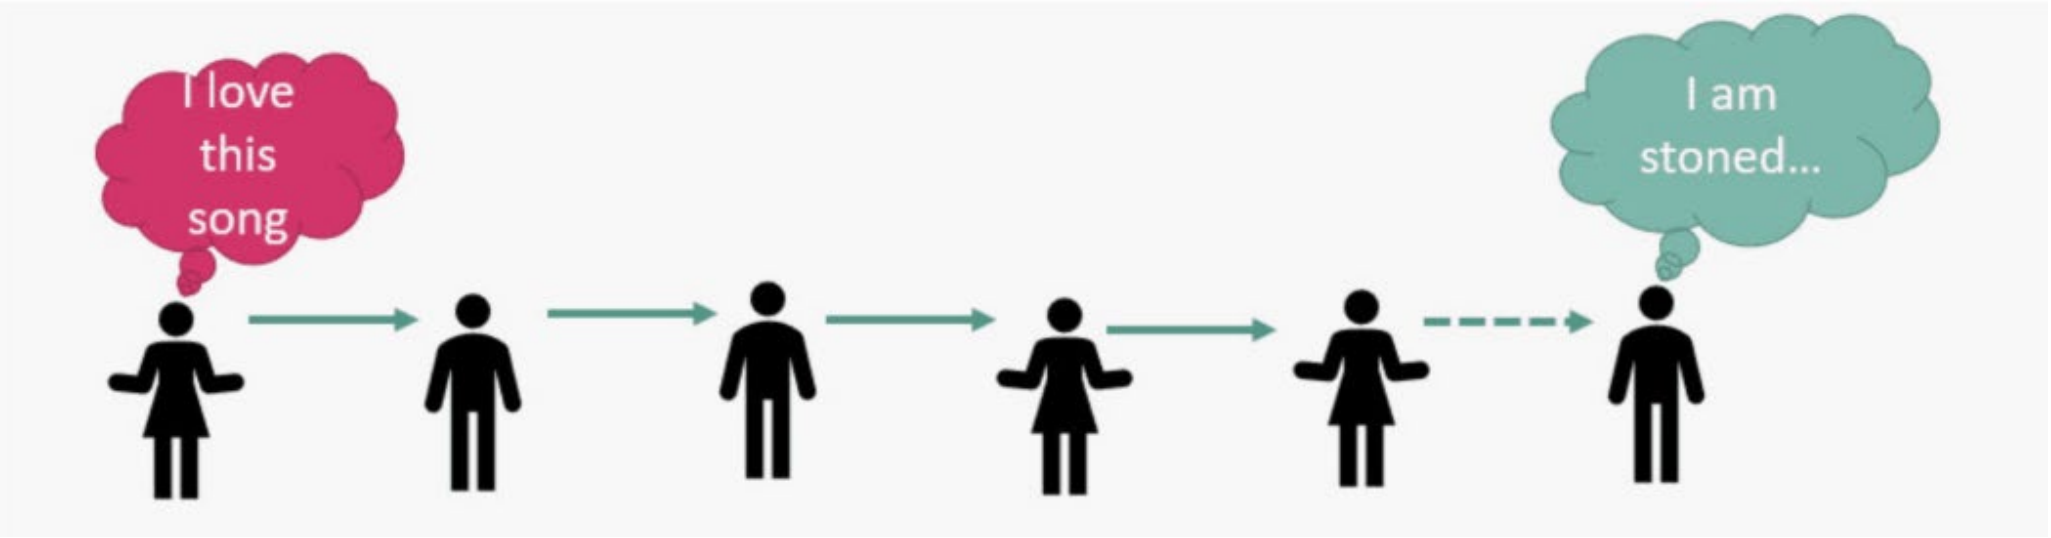

Canada Energy Regulator | Régie de l'énergie du Canada

Canada

Méconnaissance ou perception erronée de la réglementation – Mesures préventives de niveau 2

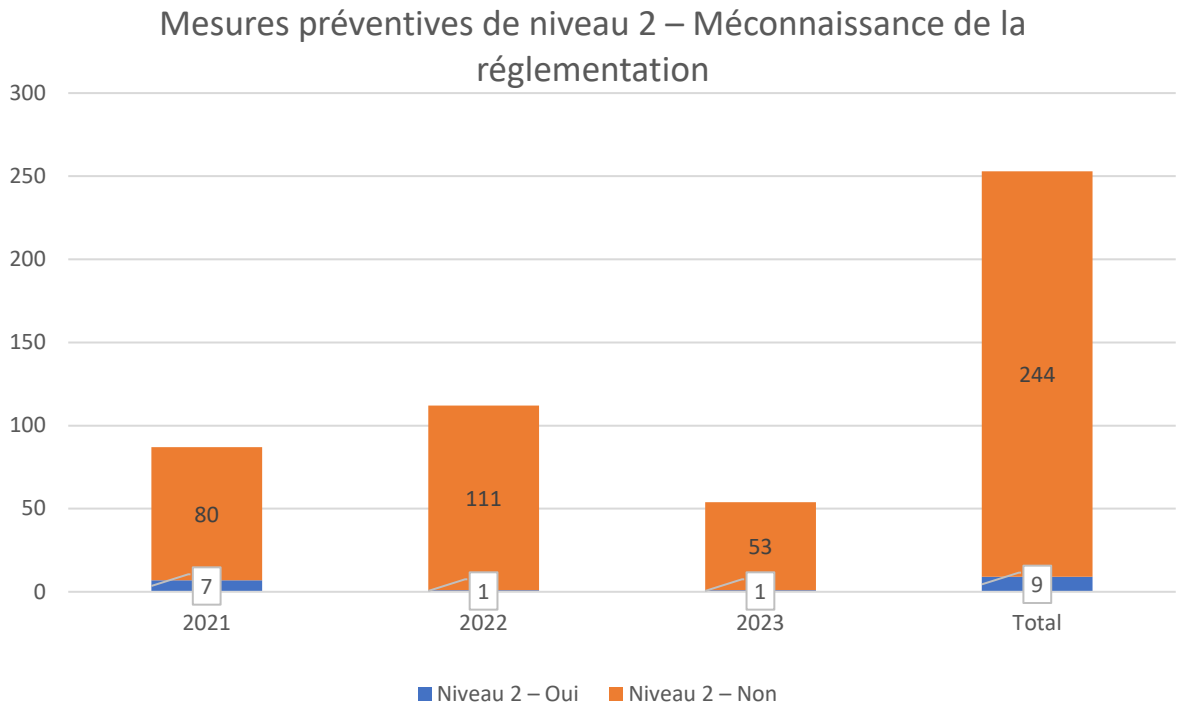

Canada Energy Regulator | Régie de l'énergie du Canada

Des commentaires?
Des questions?

Canada